


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
P  
R  
S  
T

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K  
L  
M  
N  
P  
R  
S  
T

Tunnus	Tyyppi	Kv m³/h	Kvs m³/h	Dp kPa	Virtaama l/s	Teho W, kW	meno-/paluuvesi	tuleva-/lähteväilma	Valmistaja
							°C	°C	
TV45	R2025-10-S2 + NRYD24-SR-W		10	14	1,04				Belimo
PU40	MAGNA3 25-60, 1~230V			39	1,04	70 W (9-84 W)			Grundfos
LS45	STAD DN32	11,8		10	1,04				TA
LP10	2.5-1300-770-5R	25,2		2,2	1,04	43,7 kW, 2.5 m³/s	35/25	+5/+20	

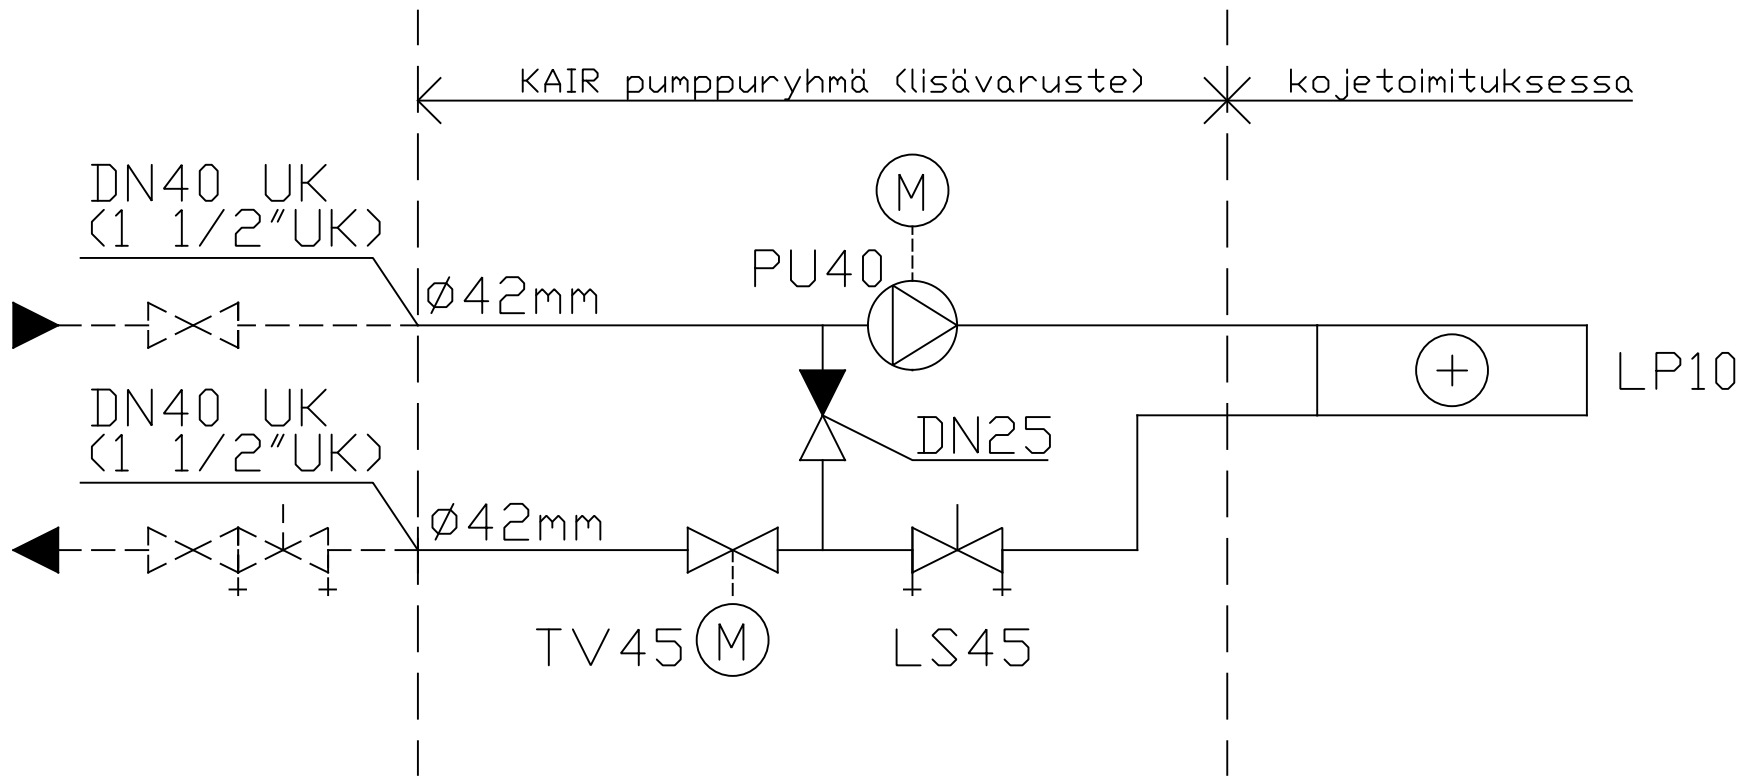

OY PAMON AB  
15860 HOLLOLA  
www.kair.fi

MUUTOS PVM	MUUTTI
A	
B	
C	

JÄLKILÄMMITYS

PUTKIKAAVIO ESIMERKKI  
KAIR ECoRotor  
9180-EC-VPM

PVM	TOIMINTAKAAVIO NO.	TIEDOSTO
SUUNN. PUE1.2-9180-VPM		LEHTI
TYÖN NO.		LEHTIÄ
PROJEKTI NO.	PIIR.NO.	MUUTOS